


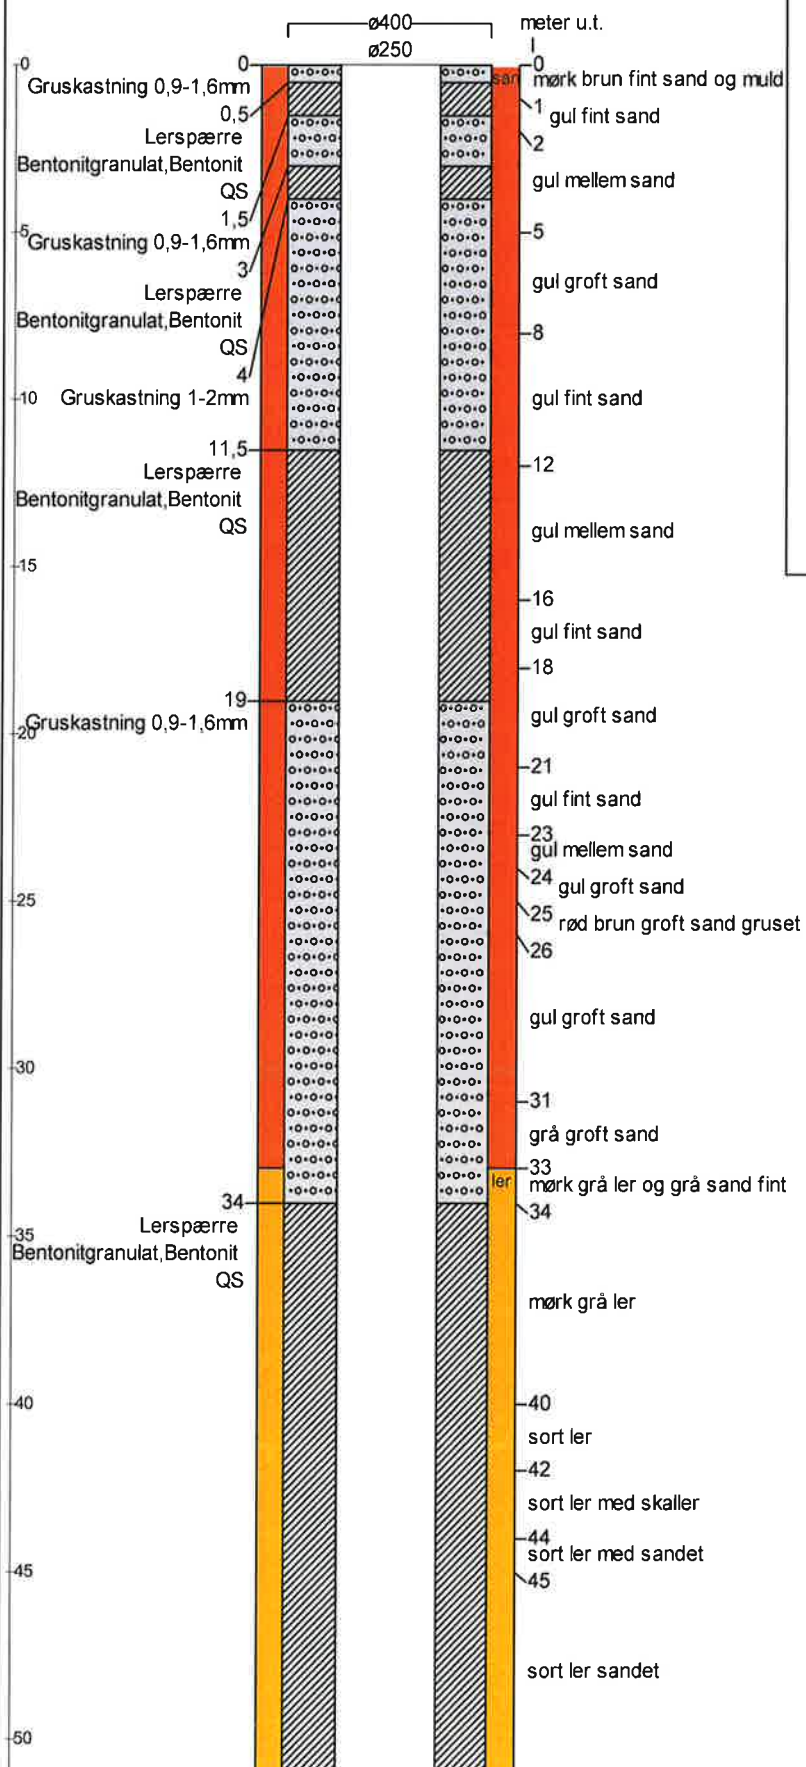

GEUS

BRONDBORER-BORERAPPORT DGU arkivnr: 103. 1863

Lokal nr:

**Rekvirent** : Inter Aqua Advance - laa A/S**Borested** : Timlundvej 5A**Boringsdato** : 24/6 2017**Brøndborer** : Højfeldt, Heming**BB-journr** :**Formål** : Vandværksboring**Boremetode** : Luftslylleboring**Dimension** : 400 mm til 100 m**Udbygning** :

0-79 m: 250mm pvc (10mm), Limet muffesamling

79-91 m: 250mm pvc (8mm), Limet muffesamling

Vandstand og Ydelse :

Vandstand i ro 4,94 meter u.t. 23/6 2017

88,8 m³/t ved 9,22 m. sænkning efter 24 time(r)**BB Firma** : A. Højfeldt A/S**Adresse** : Mads Eg Damgaards vej 52**Telefon** : 9712 0222**Fax** :**E-mail** : info@a-hoejfeldt.dk



BRØNDBORER-BORERAPPORT DGU arkivnr: 103. 1863

Lokal nr:

